FIG. 1

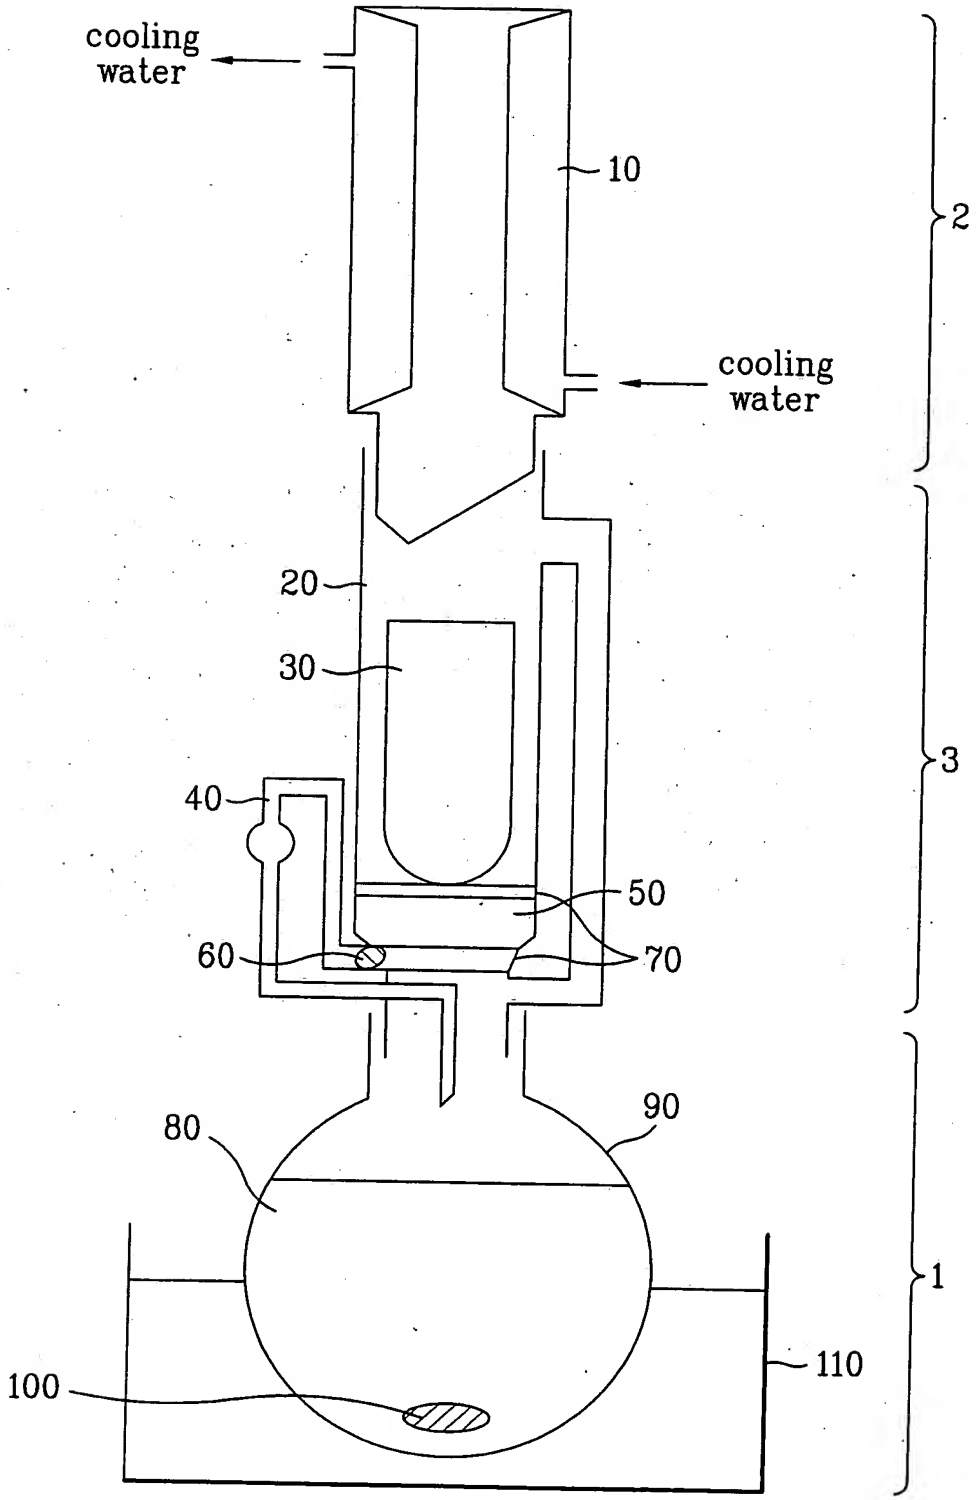
cooling water
10
2
cooling water
20
30
3
40
50
60
70
80
90
1
100
110